

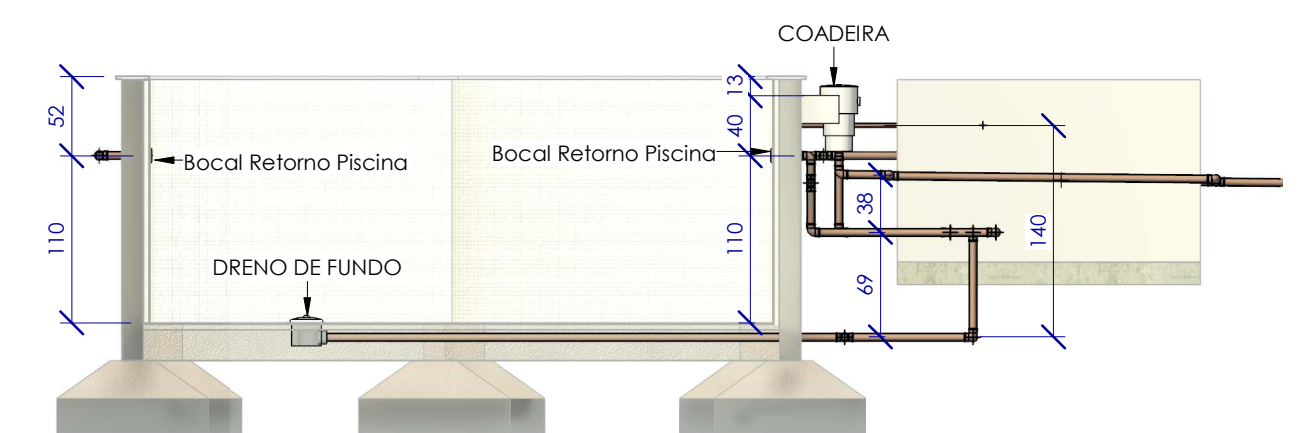


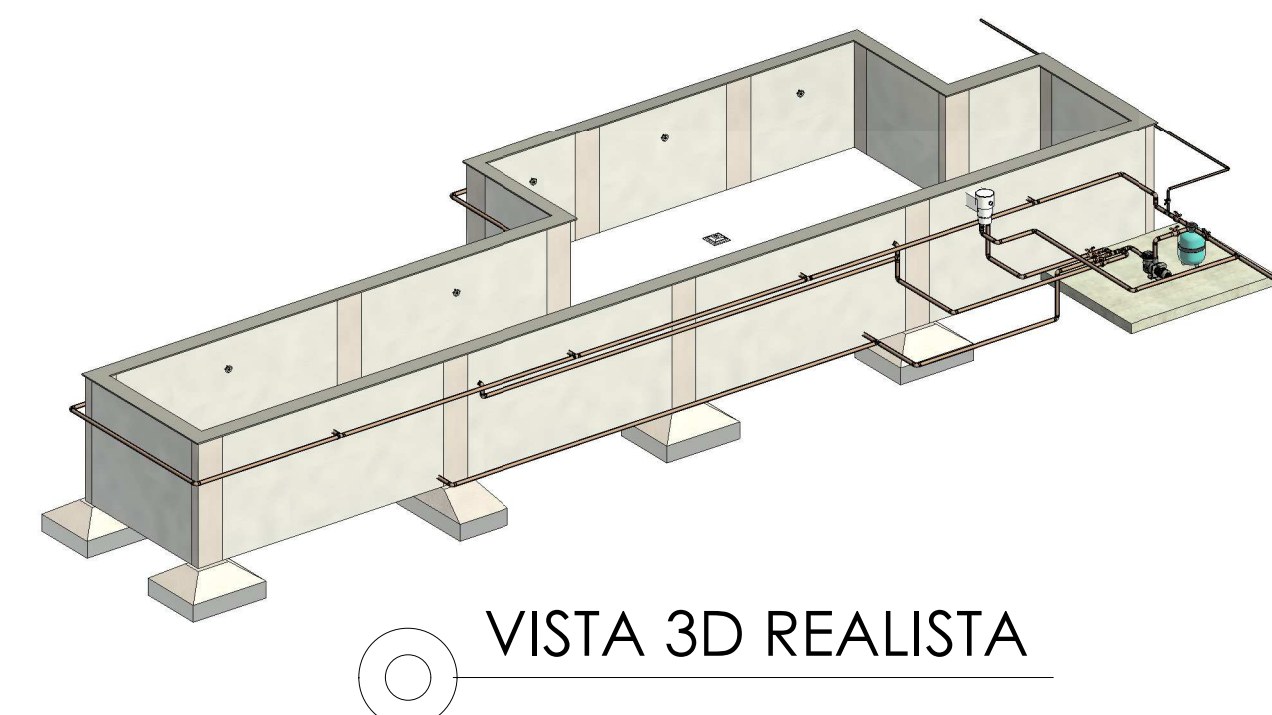

 CORTE A-A
1 : 50

SÍMBOLOS	
$\varnothing$ Diameter	Diâmetro da Tubulação
inclinação	Inclinação da Tubulação
► ◄	Fluxo Fluido
Coluna	Nome e Número da Coluna
$\varnothing$ diâmetro	Diâmetro da Coluna

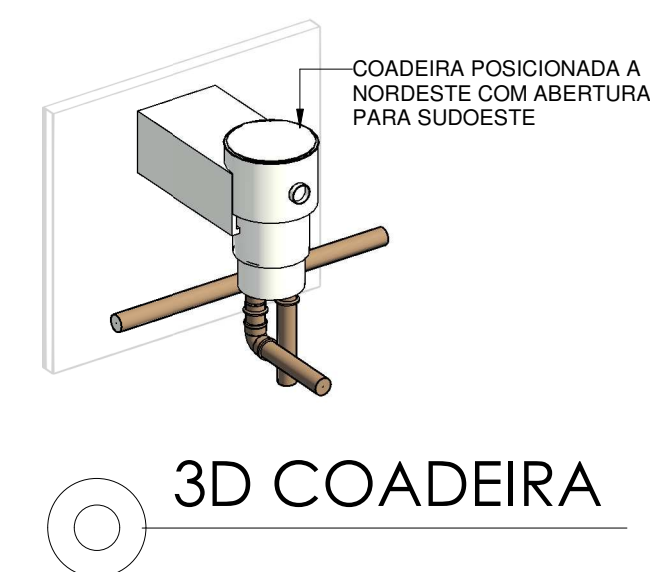

TB.Tubulações			
Descrição	Diâmetro	Comprimento	Fabricante
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	25	6,7 m	Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	50	30,9 m	Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	50	6,8 m	Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	50	37 m	Tigre

TB. Conexões - Completa Sistema		
Item	Descrição do Material	Quantidade
02	Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	2
03	Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	14
05	Produto Inexistente	1
09	Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	4
03	Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	4
05	Produto Inexistente	1
09	Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	1
03	Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	9
08	Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	1
09	Tê DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648	8



PROJETO HIDROSSANITÁRIO PISCINA

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA; PLANTA BAIXA COTADA; ISOMÉTRICAS; CORTE; LEGENDAS E QUANTITATIVOS.

TIPO DA EDIFICAÇÃO:

ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Universitária, nº1619 - Bairro Universitário

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO

Dinally Vandreza Zini

CREA/PR: 206670/D

DESENHO:

Dinally Vandrezza Zini

ESCALA:

Indicada

RANCHA:

1/1